
 <p>Das Zentrum der Messe Ostwestfalen GmbH Benzstrasse 23 D-32108 Bad Salzuflen</p> 	Firma
	Ansprechpartner
	Straße, Nr.
	PLZ, Ort
	Telefon mit Vorwahl
	Telefax mit Vorwahl
	Umsatzsteuer-Ident-Nr.
	Veranstaltung
	Halle
	Stand

Bestellung Wasser-/Druckluftversorgung

Die Bestellung wird an den zuständigen Installateur weitergeleitet. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Bestellung termingerecht vorliegt, sonst können die Vertragsfirmen die rechtzeitige Fertigstellung nicht garantieren.

Die Kosten für die Installation gehen zu Lasten des Ausstellers. Die Installationsfirma verrechnet die anfallenden Kosten direkt mit dem Aussteller. Der entstandene Wasserverbrauch wird nach der Messe gesondert vom Veranstalter berechnet.

Für etwaige Druckschwankungen, zu hohe Luftfeuchtigkeit und Unterbrechungen der Wasserversorgung etc. übernimmt weder der Veranstalter noch die Installationsfirma eine Haftung.

Folgende Anschlüsse werden bestellt: (Gewünschtes bitte ankreuzen)


- Anzahl: Wasseranschluss Querschnitt _____ Zoll à € 67,- *
- Anzahl: Wasserabfluss Querschnitt _____ Zoll à € 67,- *
- Anzahl: Druckluftanschluss Querschnitt _____ Zoll à € 67,- *

In obigen Preisen sind Montage, Demontage und Materialmenge enthalten. Das Material bleibt Eigentum der Installationsfirma.

Für die Arbeiten auf Stundennachweis werden berechnet. 1 Monteurstunde € 38,-, Helferstunde € 28,-. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. Mehrkosten, die durch ungenaue Bestellangaben entstehen, gehen zu Lasten des Antragstellers.

Die Druckluft wird mit einem Druck von ca. 7 - 10 bar an die Stände geliefert und ist nach dem heutigen Stand der Technik vorgetrocknet. Um einen höchstmöglichen Trocknungsgrad zu erreichen, wird empfohlen, im Bedarfsfall vor der entsprechenden Maschine einen eigenen separaten Lufttrockner zu installieren.

*Die angegebenen Preise basieren auf der bei Drucklegung des Formulars geltenden Preisliste der Installationsfirma. Geringfügige Veränderungen sind möglich.

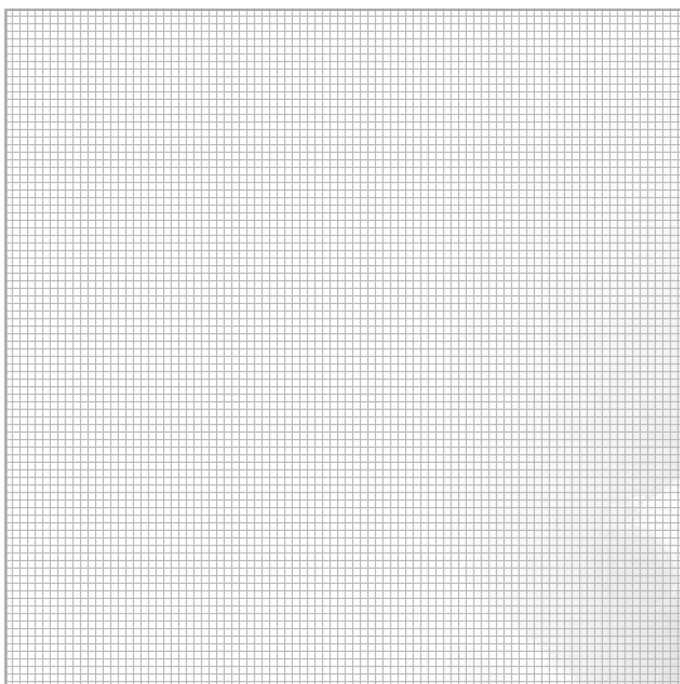

Grundrisskizze für den Wasser-/Druckluftanschluss

Bitte Wasseranschluss mit **genauen Maßangaben** in Standskizze einzeichnen !

Um eine einwandfreie und lagerichtige Installation zu sichern, ist eine genaue Skizze Ihres Standes (inkl. Rückwand, Gang etc.) unumgänglich. Sollten keine Angaben gemacht werden, wird der Anschluss in der Mitte der rückwärtigen Seite oder in die Mitte Ihres Standes verlegt.

Zur Markierung der Anschlüsse benutzen Sie bitte möglichst folgende Zeichen:

- Wasseranschluss
- Wasserabfluss
- Druckluftanschluss